


Instalações do Data Center do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF)
2ª medição



Cabos de baixa e média tensão lançados.

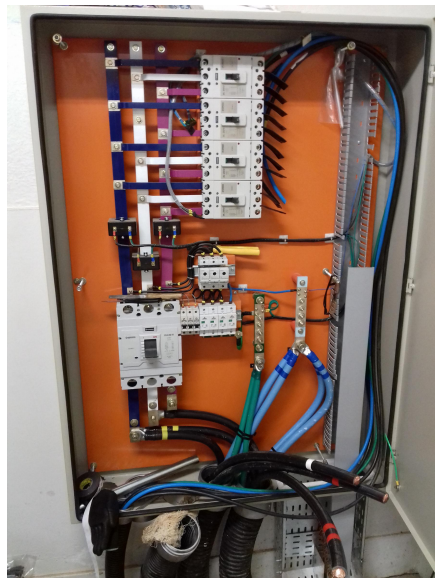

Quadro QGBT, com os cabos de baixa tensão chegando ao mesmo.




Cubículo



Porta corta fogo - acesso ao servidores do datacenter.



Luminárias e sensores de fumaça e temperatura.

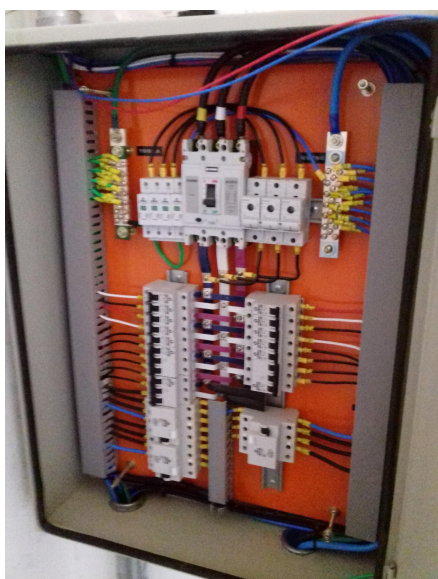

Quadro QDL-01, com os cabos de alimentação e cabos dos circuitos terminais.