


Instalações do Data Center do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTINF)
3ª medição



Evaporadoras instaladas dentro do datacenter



Espaço interno do datacenter, inclusive quadros de alimentação

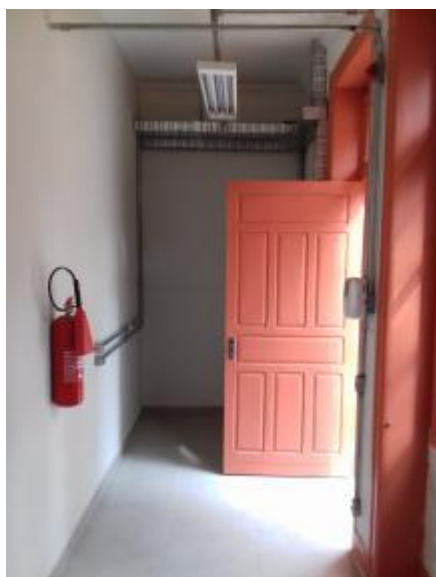


Sala de monitoramento do datacenter



Condensadoras instaladas fora do datacenter



Cubículo e poste com transformador do datacenter

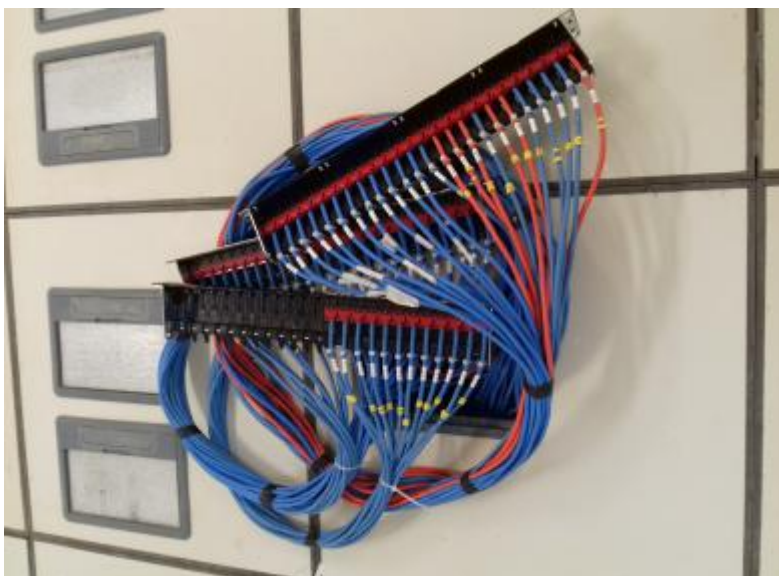

Cabos UTP CAT6 conectados aos patch panel e certificados